

AMV20UYA-CWT010 – 4821 Bygningsdelskort_D

Projektdata

Projektnavn: BIO4/B14 Dato: 02.12.2019
 Projektnr K150311 Udarbejdet af: Thomas Møller Rev. Dato: .

Bygningsdel:	VAV Spjæld	ID:	KKS nr. Bilag: KKS-VAV
Vejledende definition:	VAV-spjæld bruges ved behovsstyret ventilation, som anvendes, når der er varierende belastninger i bygningen/rummet.		

Entreprenør:	Pro ventilation
Kontaktperson:	Klaus Hedebo

Beskrivelse:	VAV-spjæld		
Lokalisering:	Monteret på kanalen før armaturet/armaturerne, som betjener rummet.		
Indbygningsår:	2019	Forventet levetid	20 år

Komponentliste			
Betegnelse***	Fabrikat/type	Leverandør	Mgd
VAV-spjæld	Trox/LEO	Trox	

Beskrivelse af Drift og vedligehold							
Nr.	Beskrivelse af vedligeholdelsesaktiviteter	Udføres x gange pr.				Bemærkninger / Bilag	Budget
		Dag	Uge	Mdr	År		
	Produktet kræver ikke vedligehold						

Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning		
Komponent	Beskrivelse	Budget
VAV spjæld	Spjæld inkl. kanalstykke før eller efter demonteres. Nyt spjæld monteres med skydemuffe. (evt. SKMF fra Lindab)	

Filupload:


Produkt- og datablad

Garantiblade / certifikater

Fotodokumentation af bygningsdel

Leo

VAV-regulator

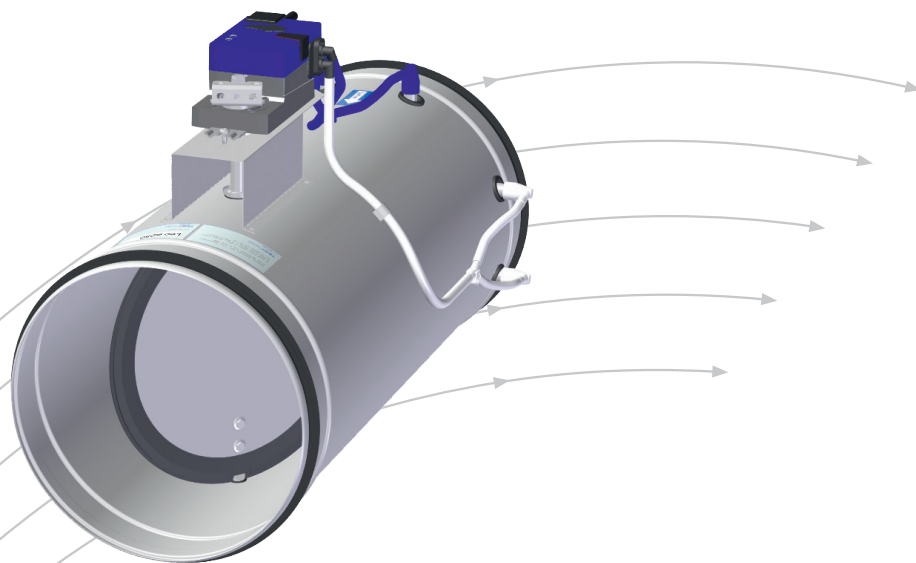

- Ny regulator med større måleområde
- Støysvak
- Trykkuavhengig
- Kort byggelengde
- Høy målenøyaktighet
- Kan monteres direkte i bend
- Fleksibelt lyddempervalg


TROX[®] TECHNIK

 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100
2712 Brandbu

Telefon +47 61 31 35 00
Telefaks +47 61 31 35 10
e-post: firmapost@auranor.no
www.trox.no

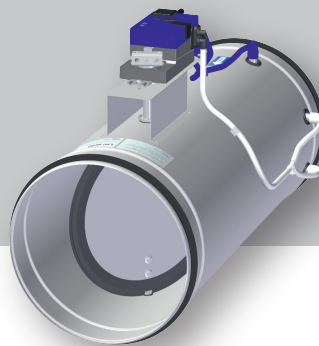

ANVENDELSE

Leo er en volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, det er ønsket luftmengde ved struport spjeld som bestemmer nødvendig kanaltrykk for aktuell enhet/streng. VAV-enheten baserer seg på dynamisk måling av luftmengde, og regulerer spjeldstillingen slik at ønsket luftmengde opprettholdes. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre volumregulatorer på grenen åpner eller stenger, vil volumregulatoren kompensere ved å justere på spjeldet inntil ønsket mengde igjen er oppnådd. Ønsket luftmengde blir eksempelvis gitt som et 0-10V signal fra romtermostat / CO2 føler i den oppholdssoenen enheten betjener.

Innstilling av ønsket minimum og maksimum luftmengder kan gjøres på fabrikk, eller etter montasje, ved hjelp av serviceverktøy fra Belimo eller Siemens. VAV-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperatuforhold mellom 0°C og 50°C og relativ fuktighet mellom 5 % og 95 % uten kondensering. Regulatoren tilkobles via 4-leders kabel til forskjellig romreguleringsutstyr. Her er det viktig at det gjennomgående benyttes felles referanse for alt utstyr.


For VAV-regulatoren er ledning nr.1 system-0. Alle styre- og målesignaler kobles i forhold til denne.

Koblingsskjema for Leo i kombinasjon med ulike romregulatorer finnes på vår hjemmeside www.trox.no.

For energieffektiv drift blir VAV anlegg utstyrt med trykkløpere i kanal-anlegget som gir styresignal til grenspjeld eller til frekvensregulering av vifte. Se prinsippskisse i figur 1.

Forklaring til figur 1

- 1) Trykkløper for viftheregulering.
- 2) VAV-enhet.
- 3) Motorspjeld med trykkregulator.
- 4) Trykkløper.
- 5) Vifte.

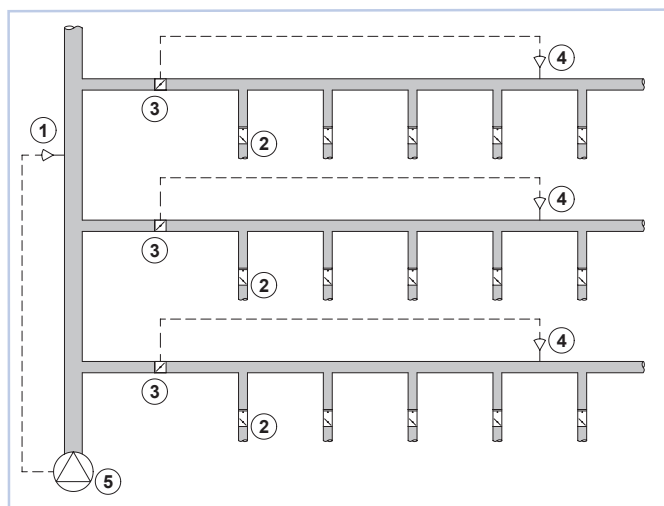

Figur 1. Trykkforhold i VAV anlegg.


FUNKSJON

Leo regulerer seg alltid inn til den luftmengden som samsvarer med signalet fra romregulatoren. VAV- enheten består av et regulerings-spjeld og en målestasjon for luftmengde. Måleprinsippet er dynamisk måling av luftstrømmen. I spjeldmotorens regulator-del styres pådrag på spjeldet ut fra ønsket b r-verdi. Leo har reguleringsomr de som vist i tabell 2.

M leavvik for omr de 10 - 20% av nominell: $\pm 25\%$
 20 - 40% av nominell: $< \pm 10\%$ "
 40 - 100% av nominell: $< \pm 4\%$.

Ved T-r r situasjon anbefales en avstand p  minst 5 x ØD for   opprettholde samme m len yaktighet.

BESTILLINGSKODE, LEO

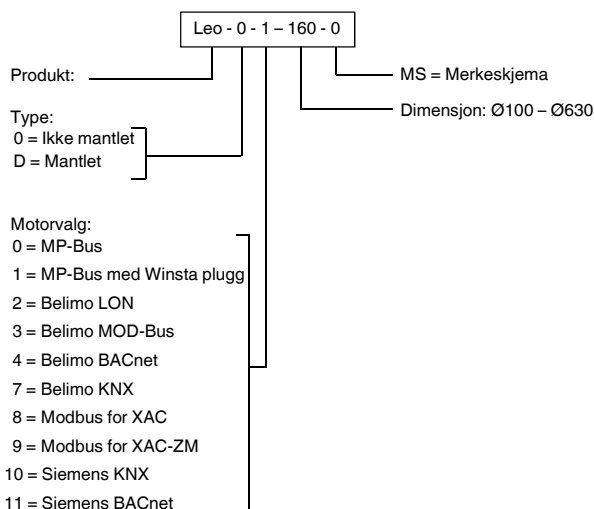


Eksempel:

Leo-0-1-160-0

Forklaring:

Leo ikke mantlet, med MP-Bus med Winsta plugg, dim Ø160, uten merkeskjema.

Leo

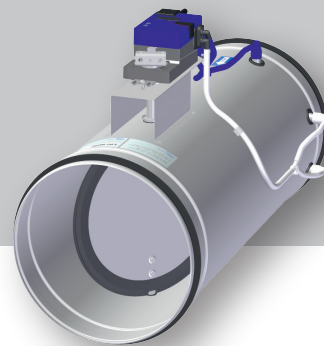

★ ★ UTFØRELSE

Leo VAV er utført som en komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Målestasjonen måler differansetrykk via målestaver integrert i enheten. Enheten er plasseringsvennlig ift. nødvendig rettstrekk, og kan således plasseres i de fleste deler av kanalanlegget. Den overholder tetthetsklasse 4 for spjeldblad i lukket stilling, og klasse C for lekkasje til omgivelsene.

Leo er utstyrt med VAV-regulator fra Belimo eller Siemens. Belimo LMV-D3-FK AU benyttes på dim. Ø100-Ø400. Belimo NMV-D3 AU benyttes på dim. Ø500-Ø630. Siemens GDB181.1E benyttes på dim. Ø100-Ø315. Siemens GLB181.1E benyttes på dim. Ø400-Ø630. Regulatorenes spesifikasjoner finnes i tabell 1. Komplette tekniske dokumentasjoner kan lastes ned fra www.belimo.eu og www.siemens.com

Belimo LMV/NMV-D3 MP som benyttes ved analog styring eller for MP-bus
Belimo LON eller MOD/BACnet motor eller Siemens BACnet motor kan også leveres.
For KNX kan Belimo LMV-D3-KNX og NMV-D3-KNX eller Siemens GDB181.1E/KN og GLB181.1E/KN benyttes.
Ønskes ekstra sikkerhet mot flankestøy, for eksempel ved åpen montasje kan enheten leveres med utvendig isolasjon og kapsling. Dette vil redusere avstrålt støy fra selve enheten ved høye strupetrykk og store hastigheter forbi spjeldet. Dette bør imidlertid følges opp av ekstra sikring mot flankestøy fra kanalen på begge sider av enheten. Se avsnitt akustisk dokumentasjon.
Lyddemper LEV er spesielt tilpasset VAV anlegg, og leveres i 500mm og 1000mm lengder. LEV har fullt tverrsnitt gjennom demperen, noe som gir lavt trykktap. Den er isolert med mineralull med overflate som sikrer mot fibermedrivning i tilluften. Det kan også leveres en avtrekksdel med nettingrist, ASN, i samme utførelse som LEV. Leo-D, LEV og ASN kan leveres sammenmontert med skjøtebånd og utstyres med justerbare oppheng fra fabrikk.

▼ MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Leo er utført i galvanisert stål. Målekrysser er i aluminium, slanger, nipler og motorkapsling er i plast. Anslutningene på Leo har EPDM-gummipakning.
LEV er utført i galvanisert stål med mineralull med glassfiberduk som dempingsmateriale. Anslutningene har EPDM-gummipakning. ASN er utført i galvanisert stål med EPDM-gummipakning på anslutningen.


Produsent	Motortype	Driftsspenning	Effektforbruk	Dim. effekt
Belimo	LMV-D3-MP/MOD/BAC/KNX/LON	AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V	2W	4 VA (max. 8 A @ 5 ms)
Belimo	NMV-D3-MP/MOD/BAC/KNX/LON	AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V	3W	5 VA (max. 8 A @ 5 ms)
Siemens	GDB181.1E/KN (5 Nm)(KNX)	AC 24 V 50/60 Hz	2,5W	3 VA
Siemens	GLB181.1E/KN (10 Nm)(KNX)	AC 24 V 50/60 Hz	2,5W	3 VA
Siemens	GDB181.1E/BA (5 Nm)(BACnet)	AC 24 V	0,5 W	1 VA
Siemens	GLB181.1E/BA (10 Nm)(BACnet)	AC 24 V	2,5 W	3 VA

Tabell 1, teknisk spesifikasjon, Belimo VAV-regulator

▶ HURTIGVALG


Leo Dim.	[m³/h]	
	Maks [V _{nom}]	Min
100	170	17
125	265	26
160	434	43
200	700	70
250	1060	106
315	1750	175
400	3619	361
500	5655	565
630	8973	897

Tabell 2, tabellen viser maks og min. luftmengder.

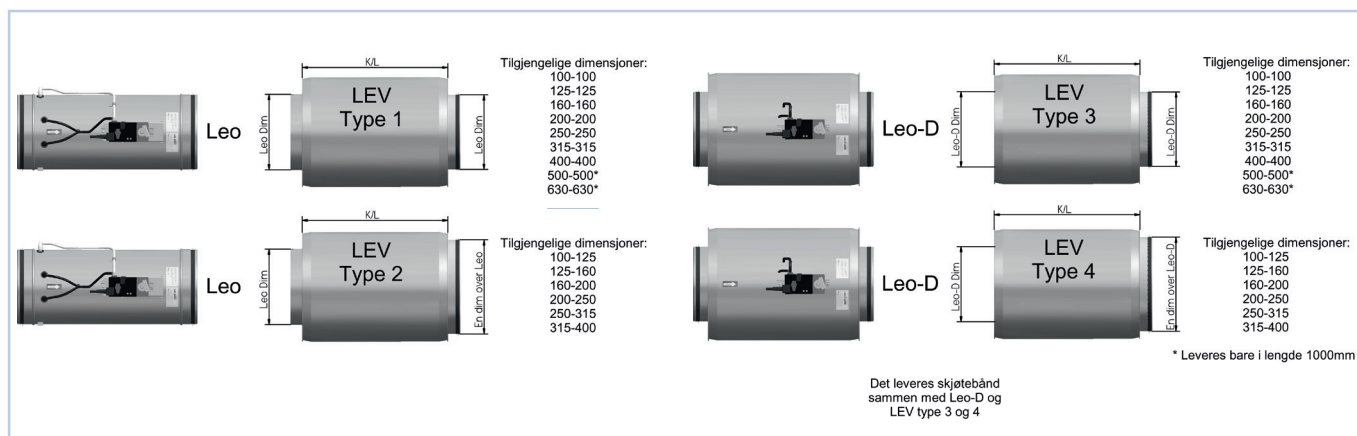

Figur 2

Leo

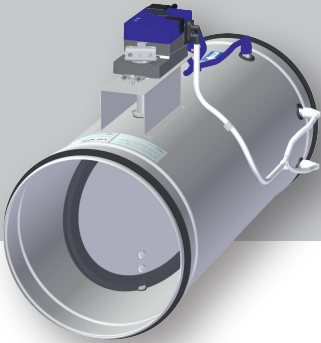


MÅL OG VEKT

Dim.	D	DA	B	L
100	99	102	220	400
125	124	127	245	400
160	159	162	280	400
200	199	202	320	400
250	249	252	370	600
315	314	317	435	600
400	399	402	520	600
500	499	502	620	705
630	629	632	750	835


Tabell 3

Dim.	Vekt [kg]				
	Leo	Leo-D	LEV-500	LEV-1000	ASN
100	1,6	3,2	3,3	5,8	1,5
125	1,8	3,5	3,8	6,6	1,8
160	2,1	4,1	4,5	7,8	2,1
200	2,5	4,9	5,3	9,0	2,5
250	3,8	8,0	6,4	11,0	3,1
315	4,8	9,8	7,2	12,4	3,9
400	6,0	12,0	9,6	15,6	5,0
500	9,7	23,0	–	18,8	6,5
630	12,5	28,0	–	23,1	8,7


Tabell 4

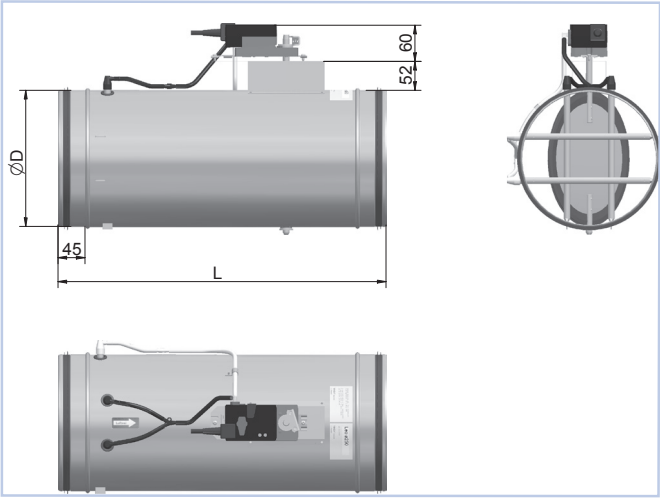


Figur 3, Leo

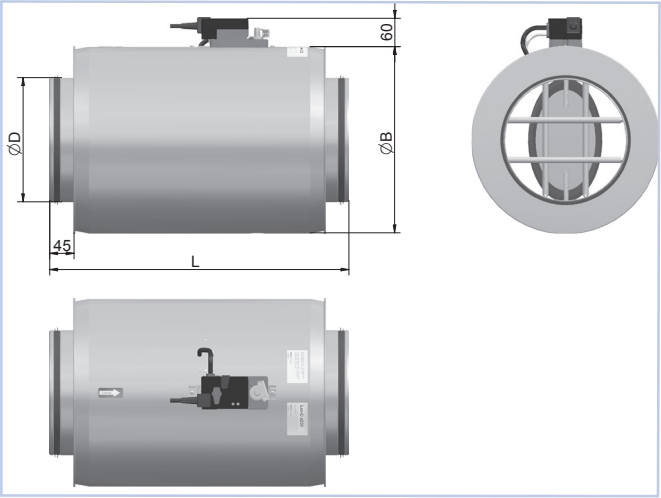

Figur 4, Leo-D

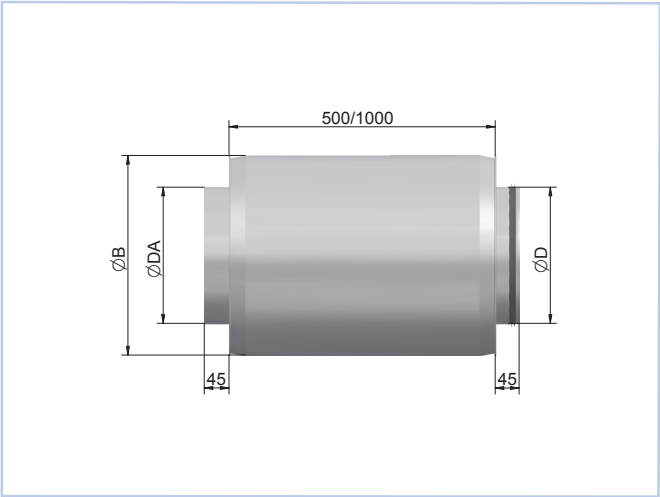

Figur 5, LEV

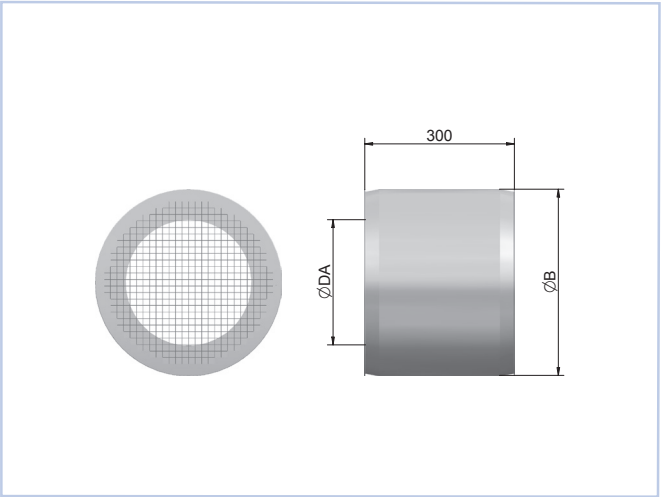

Figur 6, ASN (avtrekksdel)

Leo



AKUSTISK DOKUMENTASJON

I diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra spjeld til kanal, L_{WA} . Korreksjonsfaktorene i tabellene benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, $L_W = L_{WA} + KO$. Det er oppgitt KO for to spjeldstillinger, høyre trykktapslinje er for helt åpent spjeld mens den venstre angir sterkt strupt spjeld. Siden spjeldet kan benyttes til å stenge helt er det lagt stiplede linjer her i diagrammet. Mellomliggende driftspunkter for Leo kan lydberegnes som vist i eksempelet.

Eksempel:

Leo Ø160 med kort demper og maksimal luftmengde på 80 l/s, og det beregnes at spjeldet må strupes til 50 Pa.

Av diagram 8 finner vi at $L_{WA} = 44 \text{ dB(A)}$. Vi ønsker å finne avgitt lyd-effektnivå i 250 Hz.

Korreksjonsfaktoren i tabell 6, side 10, for stengt spjeld er -4 dB, mens den for åpent spjeld er 1 dB.

Ettersom vårt punkt ligger nærmest åpent spjeld, benytter vi 0 dB.

Avgitt lydeffektnivå i 250 Hz blir da: $L_W = L_{WA} + KO \Rightarrow 44 + 0 = 44 \text{ dB}$



DIMENSJONERINGSDIAGRAM

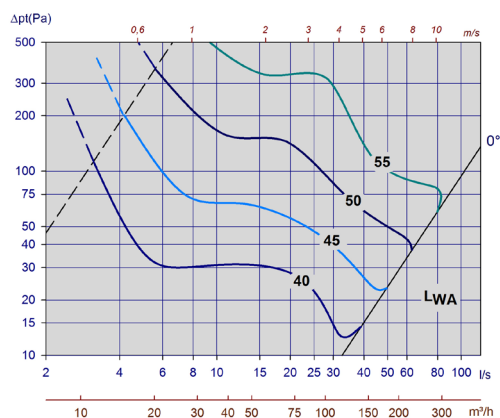


Diagram 1, Ø100 uten lyddemper

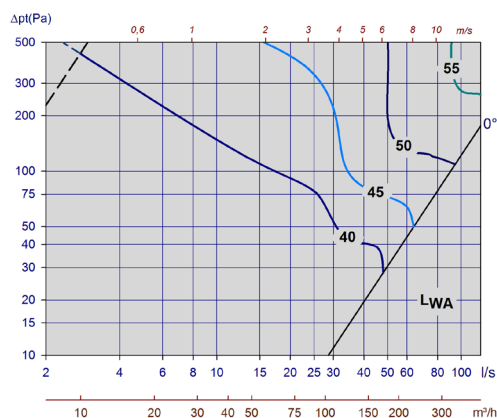


Diagram 2, Ø100 med kort lyddemper

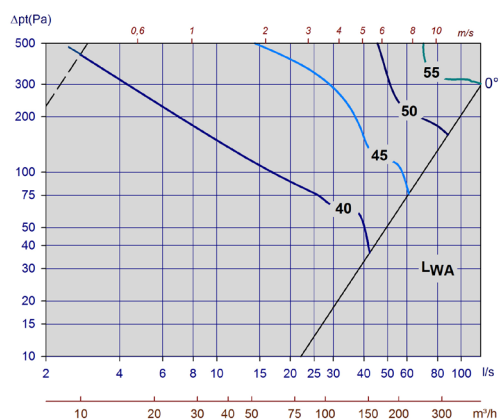


Diagram 3, Ø100 med lang lyddemper

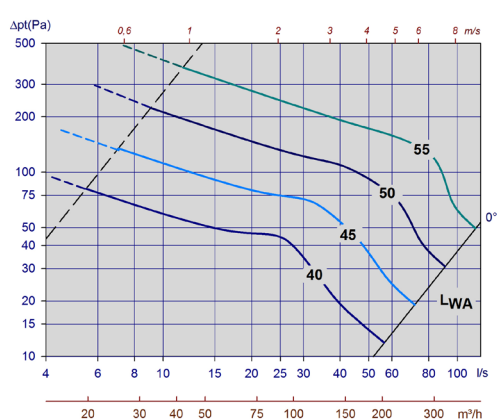


Diagram 4, Ø125 uten lyddemper

Leo

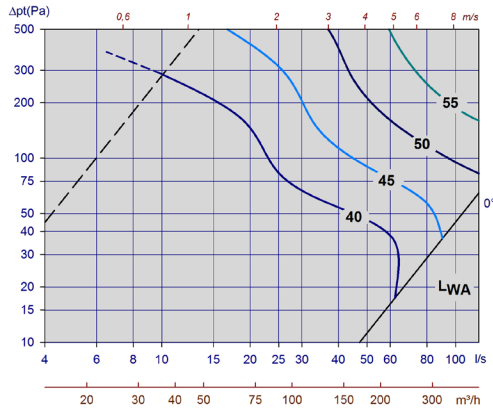


Diagram 5, Ø125 med kort lydtemper

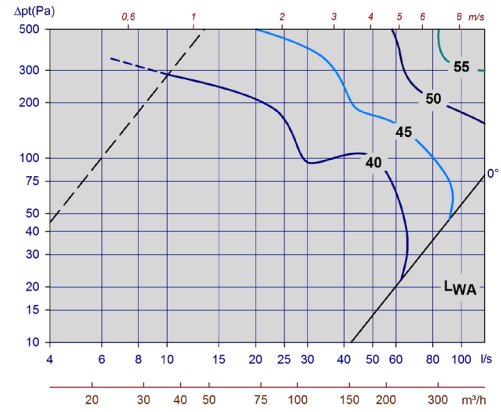


Diagram 6, Ø125 med lang lydtemper

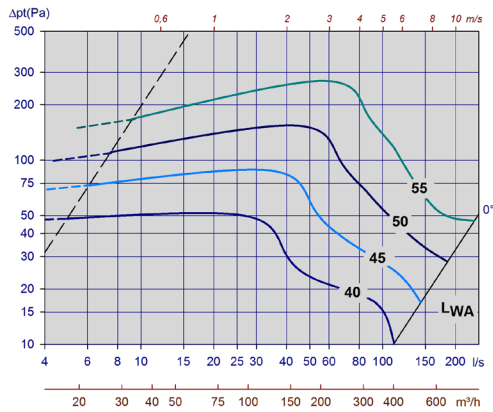


Diagram 7, Ø160 uten lydtemper

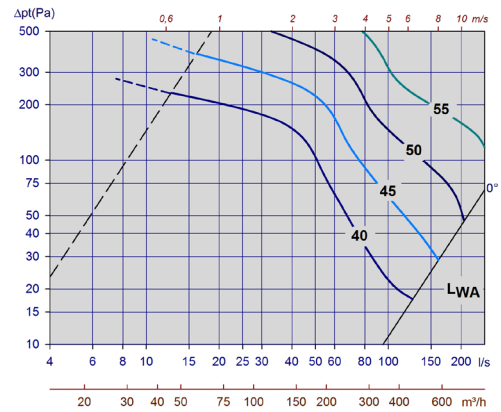


Diagram 8, Ø160 med kort lydtemper

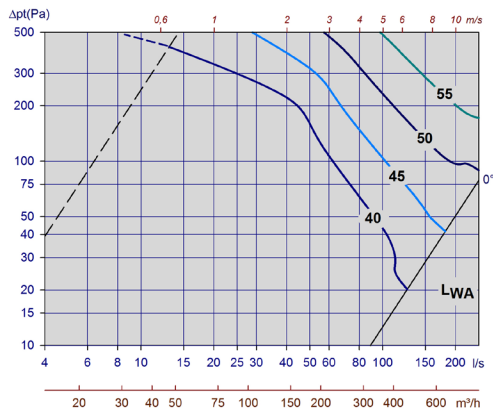


Diagram 9, Ø160 med lang lydtemper

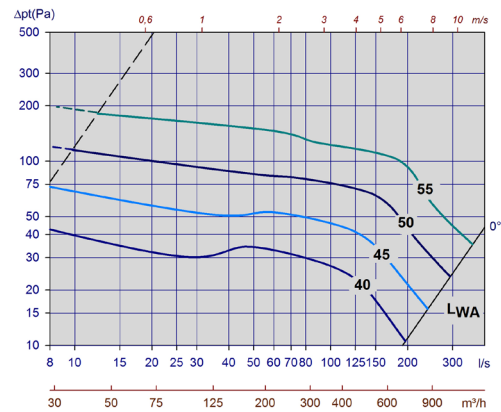


Diagram 10, Ø200 uten lydtemper

Leo

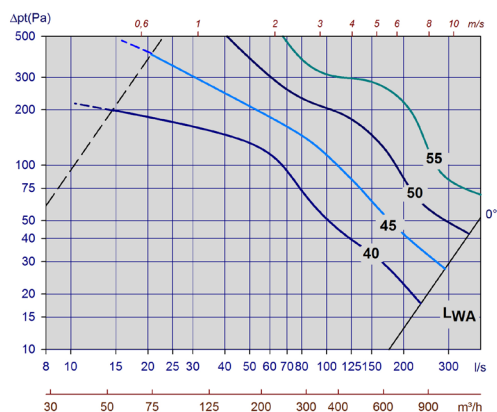


Diagram 11, Ø200 med kort lyddemper

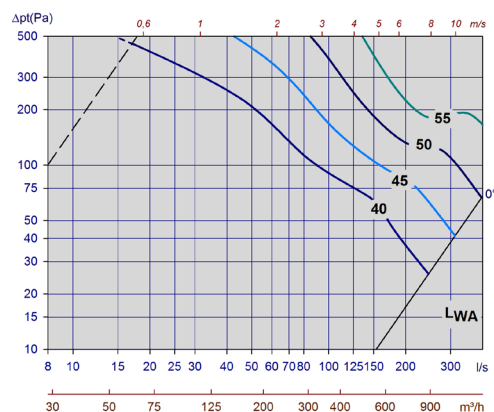


Diagram 12, Ø200 med lang lyddemper

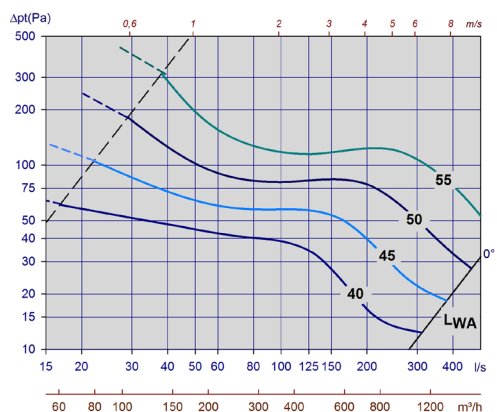


Diagram 13, Ø250 uten lyddemper

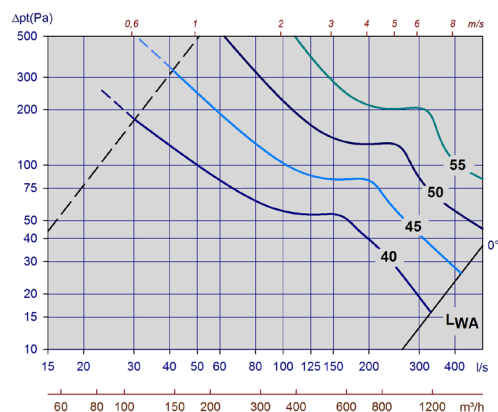


Diagram 14, Ø250 med kort lyddemper

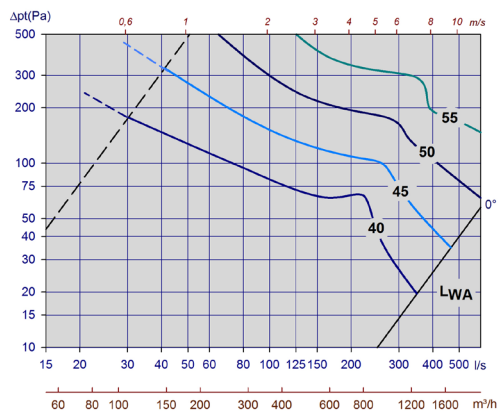


Diagram 15, Ø250 med lang lyddemper

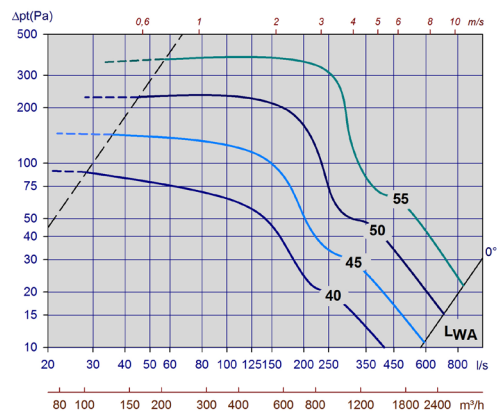


Diagram 16, Ø315 uten lyddemper

Leo

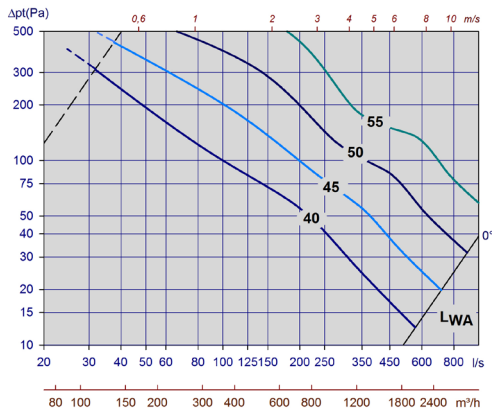


Diagram 17, Ø315 med kort lyddemper

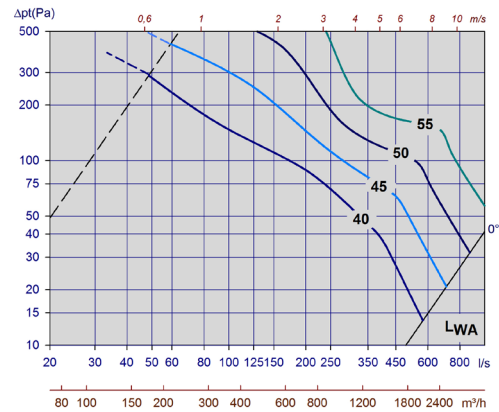


Diagram 18, Ø315 med lang lyddemper

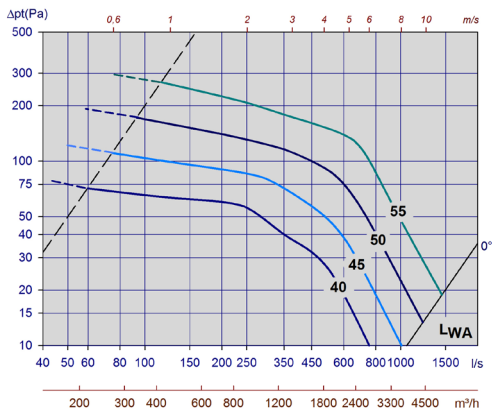


Diagram 19, Ø400 uten lyddemper

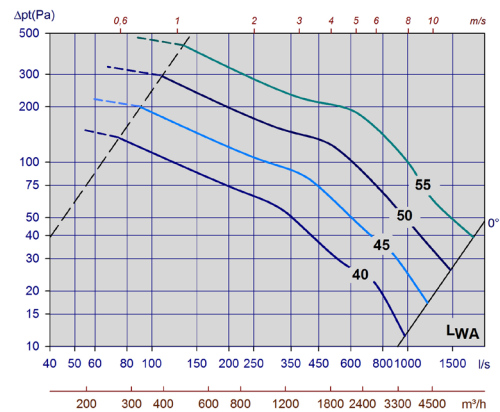


Diagram 20, Ø400 med kort lyddemper

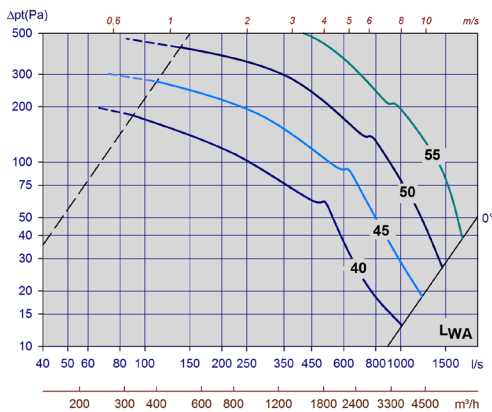


Diagram 21, Ø400 med lang lyddemper

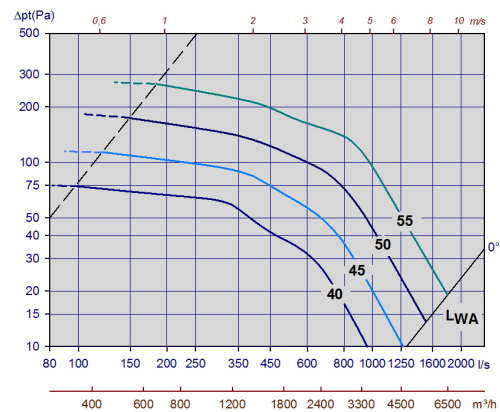


Diagram 22, Ø500 uten lyddemper

Leo

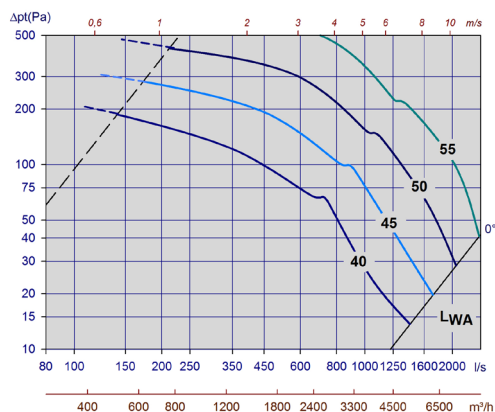


Diagram 23, Ø500 med lang lydtemper

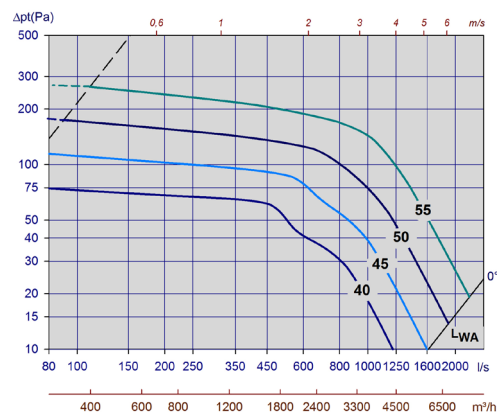


Diagram 24 Ø630 uten lydtemper

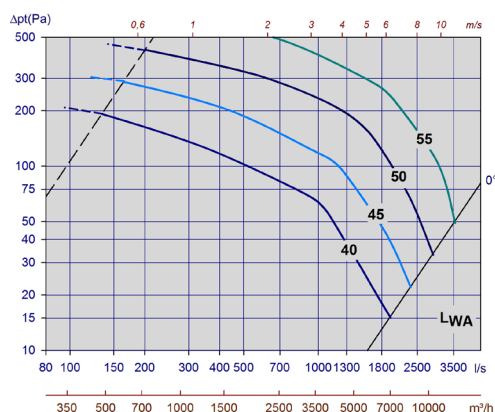


Diagram 25 Ø630 med lang lydtemper


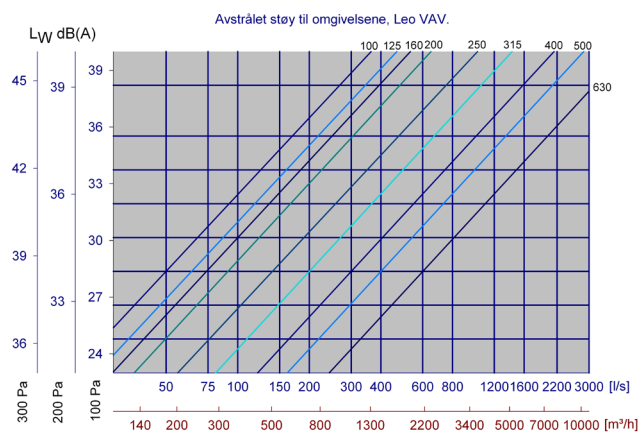



Diagram 26, flankestøy for Leo VAV i standard utførelse

FLANKESTØY


Diagram 26 viser VAV enhetens avstrålte flankestøy til omgivelsene som funksjon av luftmengde og trykktap over spjeldet (figur 7). Støyen er angitt som summert A-veid lydeffektnivå fra VAV enheten til rom, L_{WA} . Ved høye krav til beskyttelse mot flankestøy, f.eks. ved åpen montasje og høye strupetrykk over enheten, anbefales Leo VAV i kapslet og isolert utførelse sammen med tiltak på selve kanalnettet foran og bak enheten. For beskyttelse mot avstrålt støy må kanalen også isoleres eller mantles i hele lengden mot rommet. Ved å bruke dobbeltmantlede kanaler (figur 8) oppnås en støyreduksjon på 6 - 10dB. Montasje som vist i figur 9, gir en støyreduksjon på 3 - 6 dB.

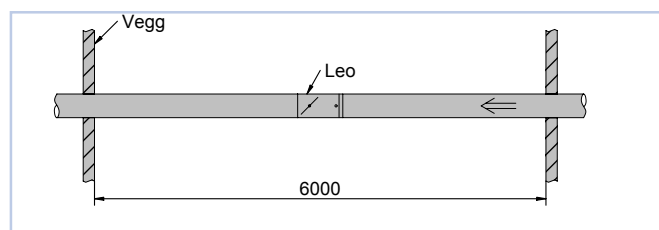

Figur 7

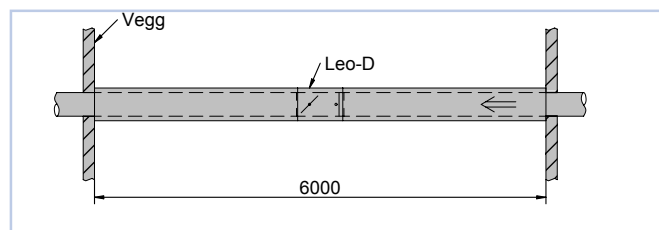

Figur 8

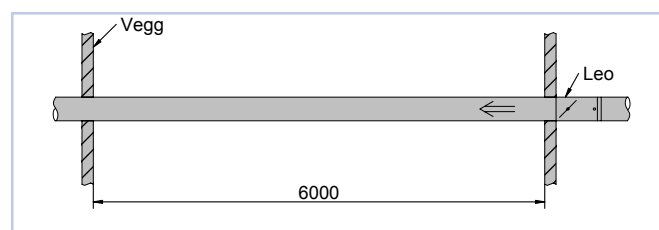

Figur 9

Leo

Korreksjonsfaktor [KO], Leo - VAV uten lyddemper

Leo	KO [dB]															
	Venstre trykktapslinje (s)								Høyre trykktapslinje (å)							
Dim.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	17	0	-2	-2	-5	-13	-20	-24	18	10	2	-3	-12	-20	-27	-27
125	13	-1	-7	-4	-3	-12	-15	-19	19	8	2	-4	-8	-17	-19	-19
160	17	0	-1	0	-7	-20	-22	-18	17	8	0	-6	-5	-12	-15	-17
200	12	3	-1	0	-8	-19	-26	-25	16	9	2	-5	-7	-13	-20	-21
250	17	3	0	0	-9	-18	-18	-16	16	7	1	-4	-6	-12	-16	-14
315	12	0	-1	-1	-6	-12	-14	-14	14	6	-2	-5	-6	-8	-15	-14
400	12	5	1	-3	-7	-12	-13	-12	12	4	-3	-2	-6	-9	-16	-17
500	11	4	1	-3	-6	-11	-12	-12	11	3	-4	-2	-5	-8	-16	-16
630	9	3	0	-3	-6	-11	-12	-12	9	3	0	-3	-6	-11	-12	-12

Tabell 5

Korreksjonsfaktor [KO], Leo - VAV med kort lyddemper

Leo	KO [dB]															
	Venstre trykktapslinje (s)								Høyre trykktapslinje (å)							
Dim.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	22	7	2	-7	-9	-16	-16	-19	18	7	3	-3	-9	-17	-24	-25
125	19	7	-1	-8	-13	-13	-19	-7	20	6	2	-3	-10	-17	-18	-17
160	21	4	-4	-9	-13	-13	-7	-12	21	7	1	-4	-11	-18	-19	-16
200	18	3	-4	-5	-6	-9	-11	-13	21	7	1	-4	-11	-18	-19	-16
250	19	6	1	-4	-10	-13	-12	-12	15	8	2	-3	-9	-15	-16	-15
315	14	2	-1	-6	-9	-8	-8	-9	17	7	0	-3	-9	-12	-16	-14
400	9	4	1	-5	-8	-10	-9	-11	19	6	1	-4	-8	-12	-15	-13

Tabell 6

Korreksjonsfaktor [KO], Leo - VAV med lang lyddemper

Leo	KO [dB]															
	Venstre trykktapslinje (s)								Høyre trykktapslinje (å)							
Dim.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	22	7	2	-7	-9	-16	-16	-19	18	6	3	-3	-9	-17	-23	-25
125	19	7	-1	-8	-13	-13	-9	-7	20	7	2	-3	-11	-18	-19	-17
160	20	7	-2	-8	-9	-11	-10	-11	21	8	2	-4	-11	-18	-19	-15
200	16	3	0	-9	-6	-8	-10	-14	17	9	3	-5	-8	-18	-22	-21
250	19	6	1	-4	-10	-13	-12	-12	19	8	0	-3	-9	-15	-17	-14
315	12	3	-3	-8	-8	-9	-7	-9	19	8	0	-4	-9	-13	-17	-15
400	11	5	0	-9	-10	-9	-7	-10	18	6	0	-3	-7	-13	-16	-15
500	11	4	1	-3	-6	-11	-12	-12	17	5	0	-3	-7	-12	-15	-14
630	8	3	-1	-9	-9	-8	-6	-9	16	5	0	-2	-6	-11	-14	-14

Tabell 7

Statisk egendemping for LEV, lengde 500 mm

Leo	Demping [dB]							
Dim.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	5	13	17	27	42	43	33	16
125	2	7	10	22	36	33	22	8
160	1	5	9	19	30	26	14	6
200	1	4	7	15	23	17	9	4
250	1	3	6	13	19	12	6	3
315	2	2	5	11	13	7	4	4
400	1	1	4	10	9	4	2	3

Tabell 8

Statisk egendemping for LEV, lengde 1000 mm

Leo	Demping [dB]							
Dim.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	6	16	27	43	50	50	40	26
125	1	11	19	38	50	50	36	14
160	1	8	15	33	50	49	24	10
200	1	8	13	28	46	35	15	8
250	1	5	11	24	41	26	10	5
315	1	3	9	21	28	14	7	5
400	3	2	8	18	18	8	5	4
500	3	2	6	11	10	7	5	5
630	1	2	4	11	9	5	4	4

Tabell 9


Leo

MONTERING


For å opprettholde enhetens målenøyaktighet er det viktig at den monteres med avstander som vist i figurene 10 og 11. Det anbefales å montere Leo med serviceavstand i henhold til figur 12.

For tilluft: Ved montasje i avgrening anbefales det min. 5xDia. avstand mellom avgrening og Leo. Leo kan monteres rett etter bend, uten at dette påvirker målenøyaktigheten.


For avtrekk: Ved montasje sammen med lyddemper anbefales det min. 5xDia. avstand mellom lyddemper og Leo, hvis det brukes lyddemper med midtbaffel eller annen innsnevring av tverrsnittet. Ved bruk av lyddemper med fritt gjennomløp, så kan lyddemperen monteres rett på Leo. Som vist i figur 11.

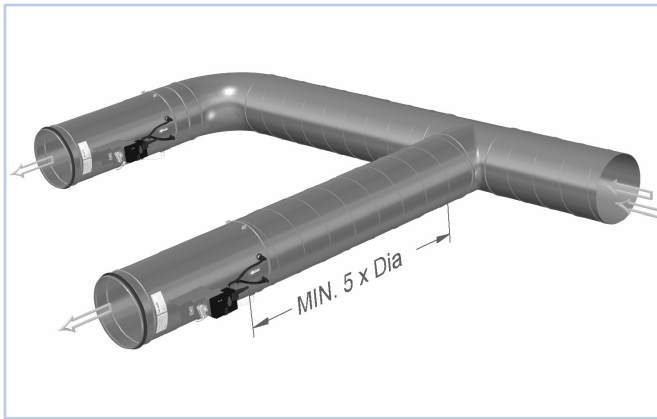

Figur 10, montasje tilluft

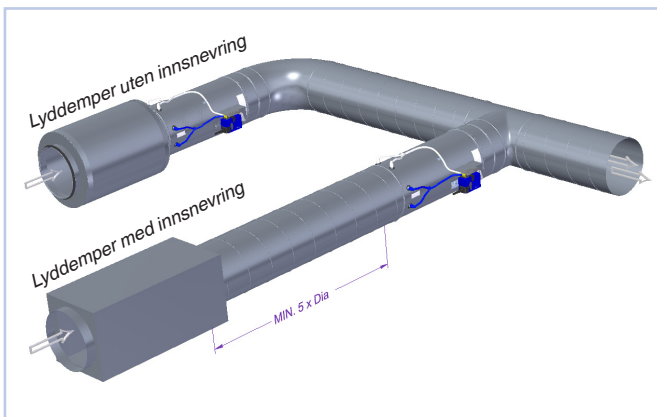

Figur 11, montasje avtrekk

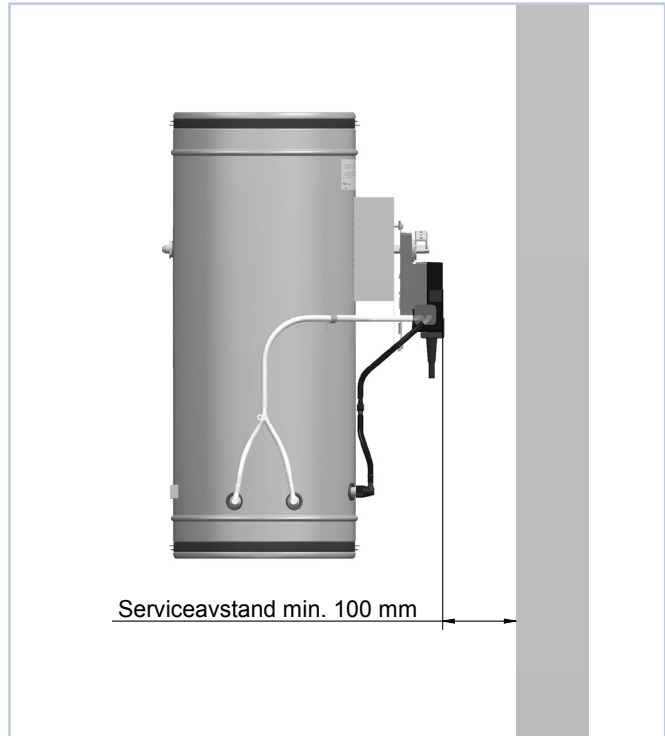

Figur 12, montasje

INNREGULERING

Ved innregulering og service benyttes pc-programmet Belimo PC-Tool eller Siemens ACS941. Med disse serviceverktøyene kan regulatorne stilles inn til b.l.a. ønskede minimum og maksimum luftmengde, 0-10 V eller 2-10 V styresignal og Open-loop. Det kan også kjøres funksjonstester som kan vises grafisk for dokumentasjon av regulatorens funksjon. Det finnes også serviceverktøy som ikke krever PC, Belimo ZTH-VAV og Siemens AST20.

For mer informasjon, se www.belimo.eu og www.siemens.com eller kontakt en av våre selgere.

VEDLIKEHOLD

Det er ingen spesielle krav til vedlikehold

MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no

TILBEHØR

For tilbehør, se under produktgruppe Automatikk.

Leo er utviklet og produsert av:

Rett til endringer forbeholdes.

Samsvarserklæring

Declaration of conformity

I henhold til EU's maskindirektiv 2006/42/EF og

EU's Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU

According to EU Machinery Directive 2006/42/EF and

EU Low Voltage Directive 2014/35/EU

TROX® TECHNIK

 **Auranor**

Produsent

Manufacturer

TROX Auranor Norge AS

P.o. Box 100

NO-2712 Brandbu

Beskrivelse og identifikasjon av produktet

Description and identification of the product

TROX Auranor Norge AS garanterer at nedenfor opplistede produkter med inngående komponenter er produsert i henhold til EU's Maskindirektiv 2006/42/EF og EU's Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU

TROX Auranor Norge AS guarantees that the below listed products with incorporated components is produced according to EU Machinery Directive 2006/42/EF and EU Low Voltage Directive 2014/35/EU

Produkt Product	Luftfordelingsprodukter med VAV-regulering Air distribution equipment with VAV control
Type Type	Pegasus comfort, Tellus-LØV VAV, Tellus-Opus VAV, Pegasus, Orion LØV med Sirius Comfort, Orion Opus med Sirius Comfort, Orion PTV med Sirius Comfort, TUB-VAV, Orion-LØV med Sirius, Orion-Opus med Sirius, Orion-PTV med Sirius, Leo.
Funksjon Function	For regulering av luftmengde i ventilasjonsanlegg For regulation of airflow in ventilation systems


Denne garantien gjelder kun under forutsetning av at produktet er montert og koblet i henhold til monteringsanvisning og at ingen uautoriserte endringer er blitt gjort på produktet.

This guarantee applies only under the condition that the product is mounted and connected according to installation instructions and that no unauthorized changes have been made to the product.

Brandbu 14.06.17



Tore Stenbråten
Head of Nordic R & D

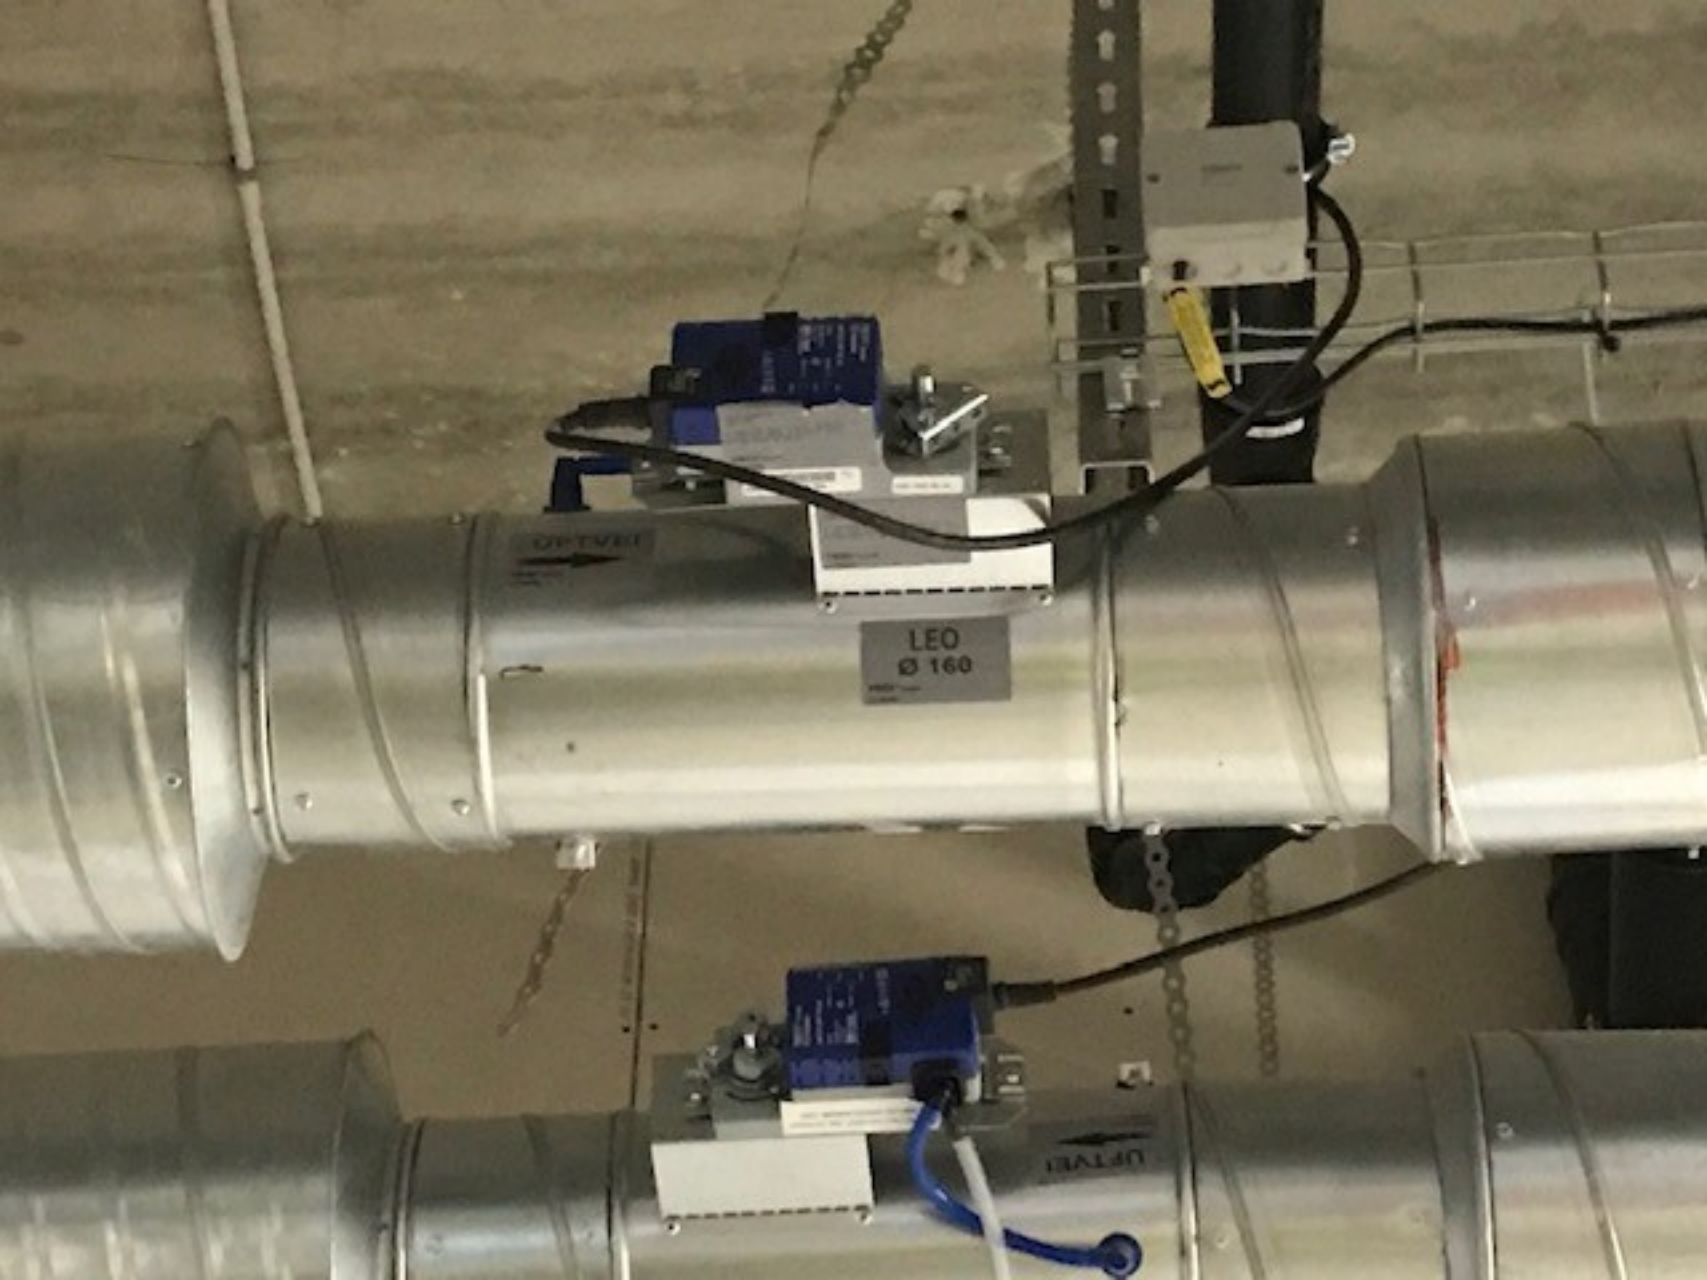

KKS numre

VAV Spjæld	SAU01AA002
VAV Spjæld	SAU01AA009
VAV Spjæld	SAU01AA010
VAV Spjæld	SAU01AA011
VAV Spjæld	SAU01AA012
VAV Spjæld	SAU01AA013
VAV Spjæld	SAU01AA017
VAV Spjæld	SAU01AA019
VAV Spjæld	SAU01AA025
VAV Spjæld	SAU02AA007
VAV Spjæld	SAU02AA009
VAV Spjæld	SAU02AA016
VAV Spjæld	SAU02AA019
VAV Spjæld	SAU02AA025
VAV Spjæld	SAU02AA026
VAV Spjæld	SAU02AA027
VAV Spjæld	SAU02AA028
VAV Spjæld	SAU02AA24
VAV Spjæld	SAU03AA004
VAV Spjæld	SAU03AA010
VAV Spjæld	SAU03AA011
VAV Spjæld	SAU04AA002
VAV Spjæld	SAU04AA003
VAV Spjæld	SAU04AA022
VAV Spjæld	SAU11AA006
VAV Spjæld	SAU11AA007
VAV Spjæld	SAU11AA008
VAV Spjæld	SAU11AA009
VAV Spjæld	SAU12AA001
VAV Spjæld	SAU12AA002
VAV Spjæld	SAU12AA003
VAV Spjæld	SAU12AA004
VAV Spjæld	SAU12AA004
VAV Spjæld	SAU16AA002
VAV Spjæld	SAU21AA004
VAV Spjæld	SAU21AA006
VAV Spjæld	SAU21AA007
VAV Spjæld	SAU21AA008

VAV Spjæld	SAU22AA001
VAV Spjæld	SAU22AA002
VAV Spjæld	SAU22AA005
VAV Spjæld	SAU22AA009
VAV Spjæld	SAU23AA002
VAV Spjæld	SAU23AA003
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA002
VAV Spjæld	SAU31AA003
VAV Spjæld	SAU31AA006
VAV Spjæld	SAU31AA007
VAV Spjæld	SAU31AA007
VAV Spjæld	SAU32AA001
VAV Spjæld	SAU32AA002
VAV Spjæld	SAU32AA003
VAV Spjæld	SAU32AA005
VAV Spjæld	SAW01AA008
VAV Spjæld	SAW02AA001