

AMV20UYA-CWT010 – 4821 Bygningsdelskort_D

Projektdata

Projektnavn: BIO4/B14 Dato: 02.12.2019
 Projektnr K150311 Udarbejdet af: Thomas Møller Rev. Dato: .

Bygningsdel:	Udsugningsventilator LVU	ID:	KKS nr.
Vejledende definition:	Udsugningsventilator for flussyrerum		

Entreprenør:	Pro ventilation
Kontaktperson:	Klaus Hedebo

Beskrivelse:	PVC Ventilator LVU		
Lokalisering:	Tag over skakt 2		
Indbygningsår:	2019	Forventet levetid	20 år

Komponentliste			
Betegnelse***	Fabrikat/type	Leverandør	Mgd
Anlæg	LUV 250	LAB VENT	

Beskrivelse af Drift og vedligehold						
Nr.	Beskrivelse af vedligeholdelsesaktiviteter	Udføres x gange pr.				Budget
		Dag	Uge	Mdr	År	
	Renses for snavs og fedtfilter				1	Ca.3.000


Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning		
Komponent	Beskrivelse	Budget
Anlæg	-	-

Filupload:

Produkt- og datablad

Garantiblade / certifikater


CENTRIFUGALVENTILATOR LVU-250 PVC ELLER PP

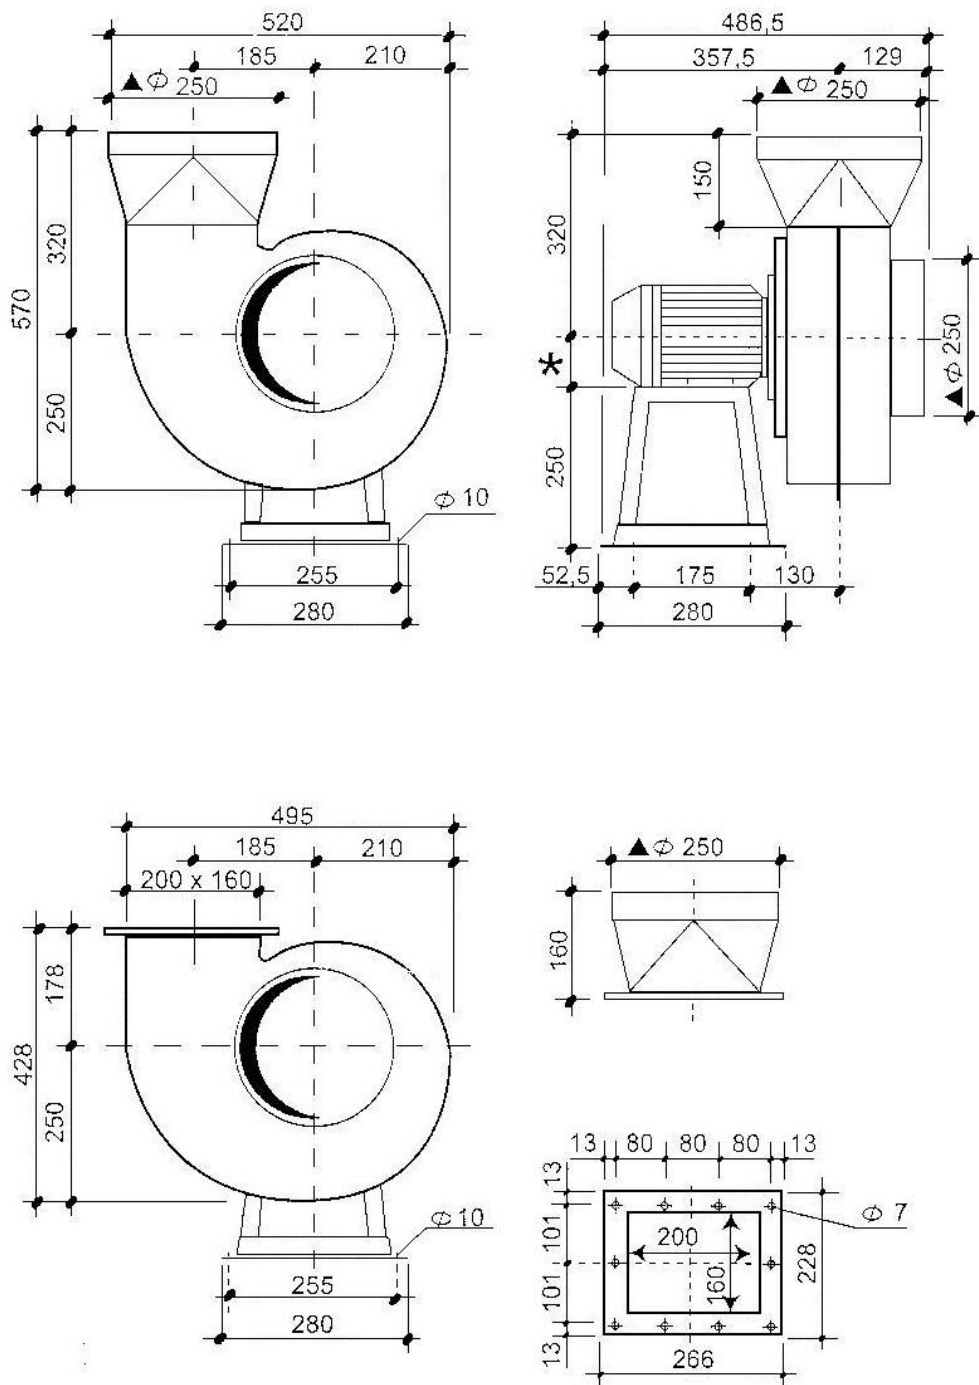

* Byggestørrelse på motor, se side med tekniske data



CENTRIFUGALVENTILATOR LVU 250

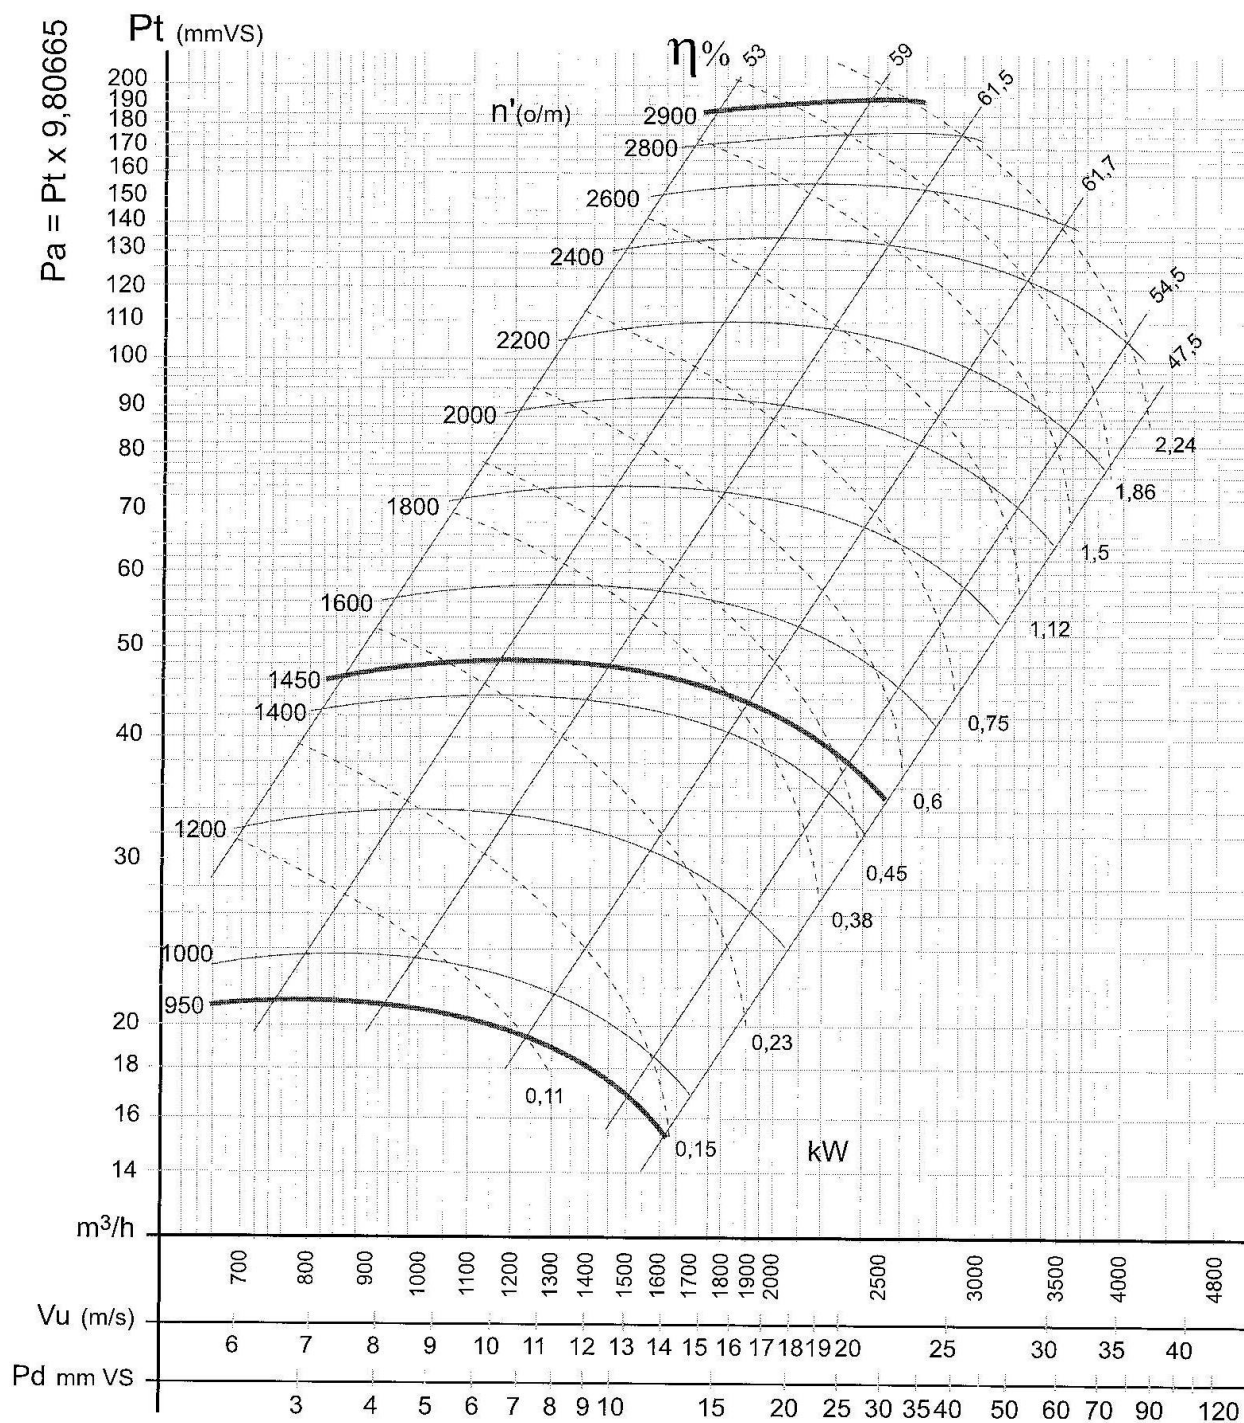



LVU

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi **Lab-Vent Controls A/S**
(firmanavn)

Adolph Meyers Vej 7
DK-8000 Aarhus
(adresse)

erklærer under ansvar, at produktet

Lab-Vent Controls A/S

LVU

som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er)

EN 60204-1:2006
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
EN 60730-1 / EN 60730-2-14

i overensstemmelse med følgende direktiver

2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 1999/5/EF

Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv **MD 98/37/EF**

Aarhus, 06.03.2013

(By og dato)

Henning Rasmussen
Administrerende direktør
(Navn og underskrift)

DECLARATION OF CONFORMITY

We **Lab-Vent Controls A/S**
(manufacturer)

Adolph Meyers Vej 7
DK-8000 Aarhus
(address)

declare under our sole responsibility that the product

Lab-Vent Controls A/S

LVU

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

EN 60204-1:2006
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
EN 60730-1 / EN 60730-2-14

following the provisions of Directive

2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 1999/5/EF

This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive **MD 98/37/EF**

Aarhus, 06.03.2013

(Place and date of issue)

Henning Rasmussen
Managing director
(name and signature)

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Wir **Lab-Vent Controls A/S**
(Name des Herstellers)

Adolph Meyers Vej 7
DK-8000 Aarhus
(Anschrift)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Lab-Vent Controls A/S

LVU

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

EN 60204-1:2006
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
EN 60730-1 / EN 60730-2-14

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien

2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 1999/5/EF

Die Inbetriebnahme dieser elektronischen Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie **MD 98/37/EF** entspricht.

Aarhus, 06.06.2013

(Ort und Datum)

Henning Rasmussen
Executive Director
(Name und Unterschrift)